


modernizowana rozd. TB1.4

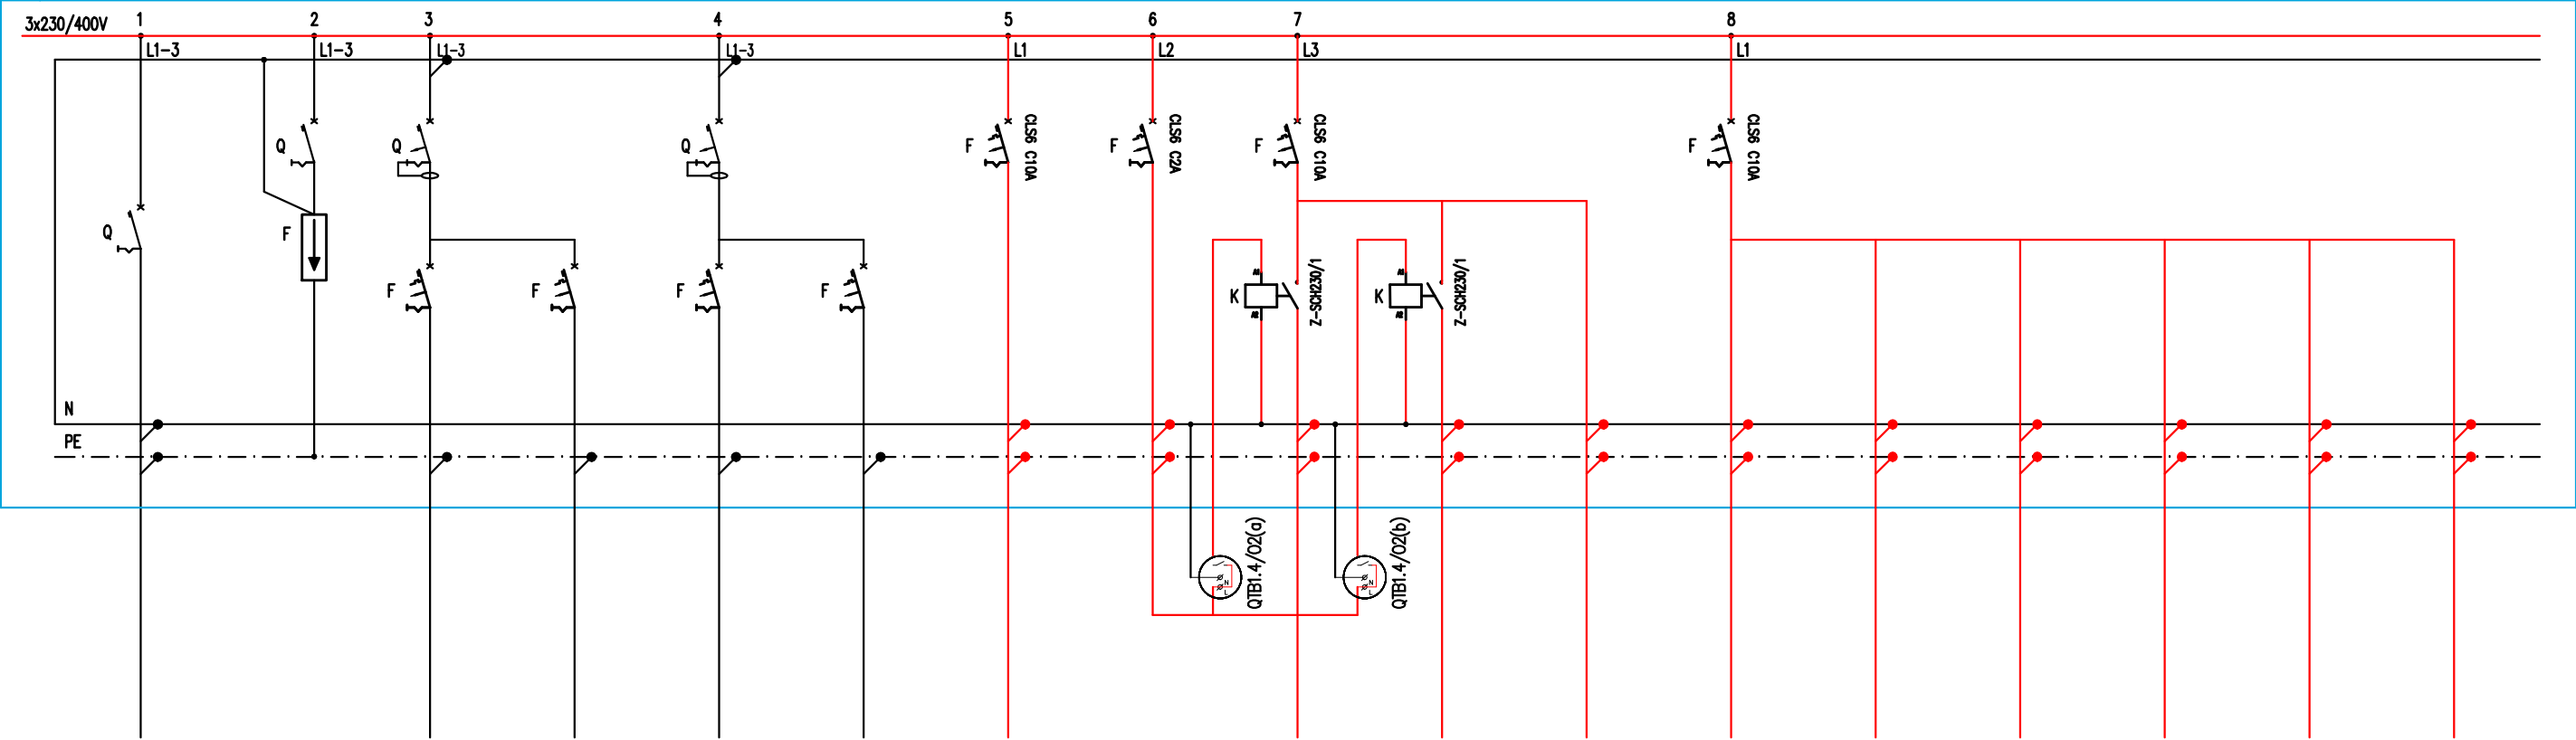

nr obwodu	--	--	IST. OBWODY GNIAZD 230V/400V	TB1.4/O1	STEROWANIE	TB1.4/O2(a)	TB1.4/O2(b)	TB1.4/O2(c)	TB1.4/O3(a)	TB1.4/O3(b)	TB1.4/O3(c)	TB1.4/O3(d)	TB1.4/O3(e)	TB1.4/O3(f)
nazwa obwodu	rozłącznik	ochronnik		oświetlenie	OŚWIETLENIEM	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Opis odbiornika	mocy	przebieg			TB1.4/O2									
		kl. B+C												
typ przewodu	ist.	ist.		YDY3x1,5mm	YDY2x1,0mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm
moc obwodu [kW]	--	--		~0,1kW	--	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW

UWAGI:

- 1) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY PROD. EATON
- 2) OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC SAMOCHYNNNE WYL. ZASILANIA
- 3) UKŁAD SIECI TN–C

UKŁAD SIECI TN–C

OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC

SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

<div>ARCHICE</div> <div>ul. Garncarska 5; 70–377 Szczecin</div> <div>Tel. 91 / 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu</div>		Inwestor: Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo	
Projektant: mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0218/POOE/11		Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2	
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Piątkowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0125/PWOE/11		Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo	
Opracowali: inż. Rafał Hyćko		Stadium: Projekt Budowlany z elemntami wykonawczego	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy		Licencja ArchiCAD: Tytuł rysunku: SCHEMAT TB1.4	
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża: INST. ELEKTRYCZNE	Nr Rys.: IE6
		Data: marzec 2016	Skala Rys.: 1:100