


modernizowana rozd. TB0.7

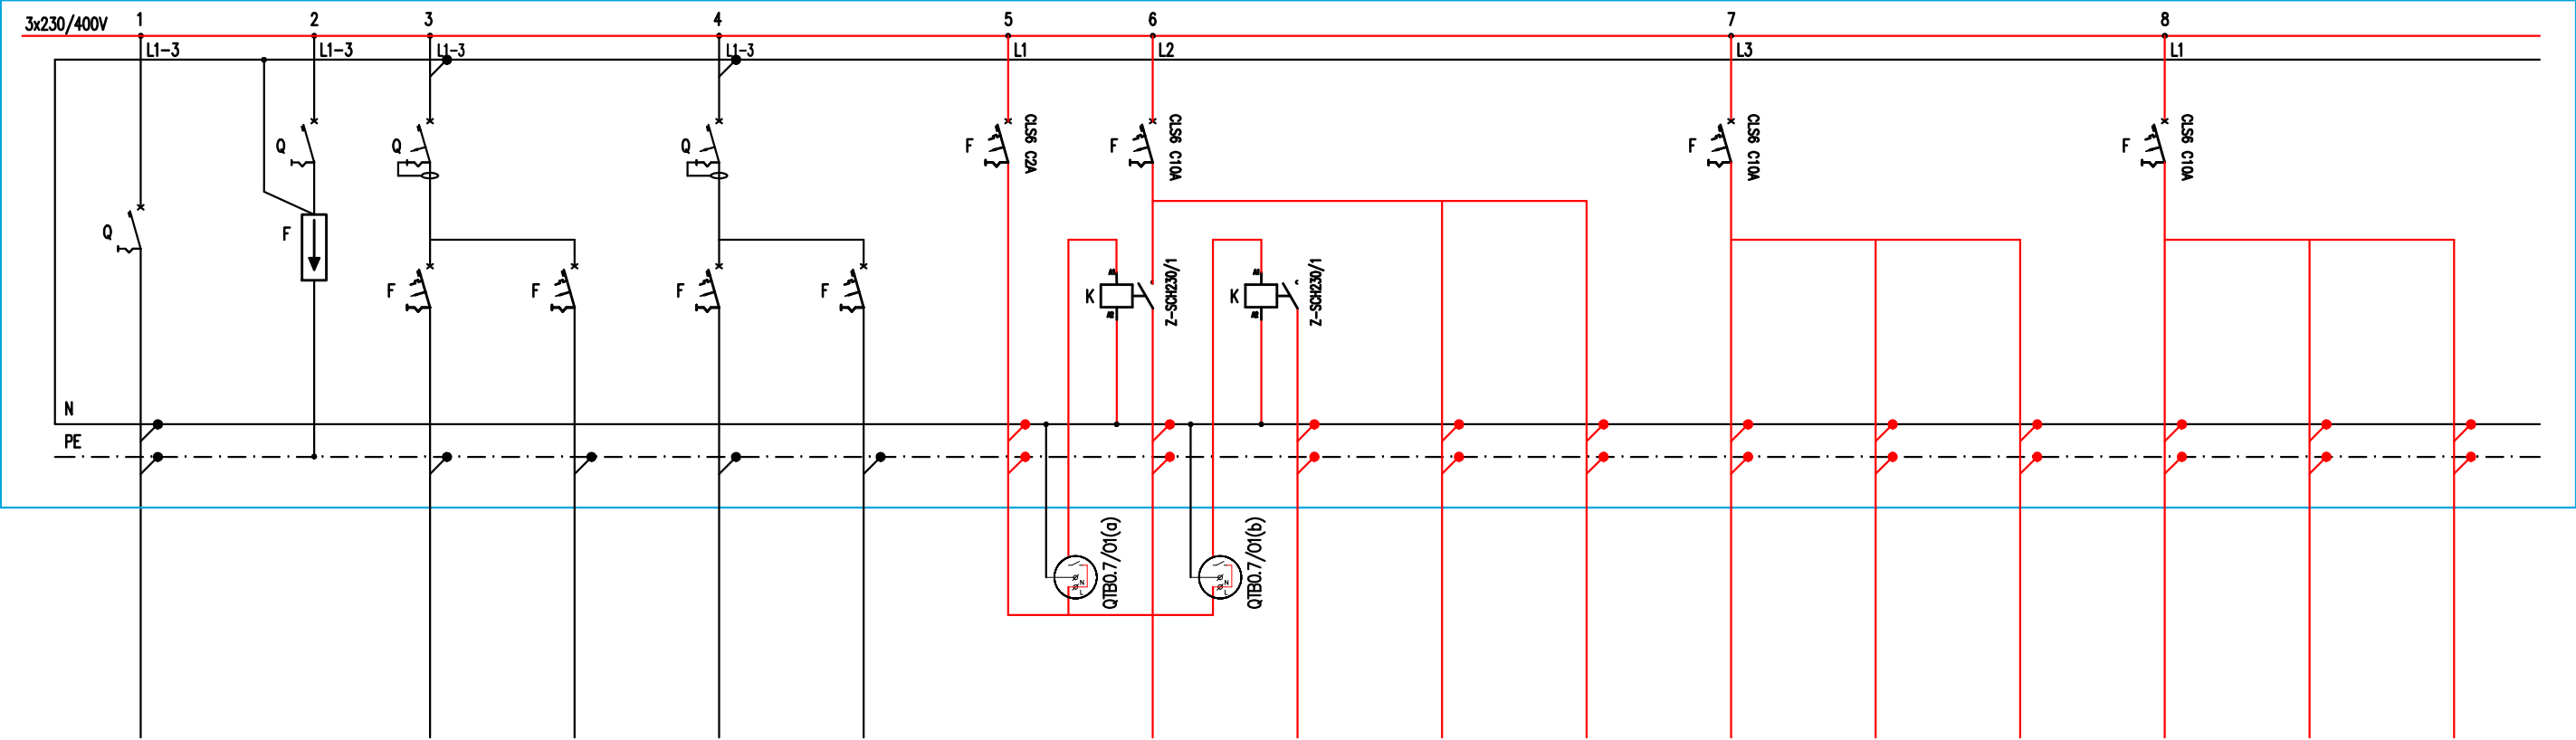

nr obwodu	--	--	IST. OBWODY GNIAZD 230V/400V	STEROWANIE	TB0.7/01(a)	TB0.7/01(b)	TB0.7/01(c)	TB0.7/01(d)	TB0.7/02(a)	TB0.7/02(b)	TB0.7/02(c)	TB0.7/03(a)	TB0.7/03(b)	TB0.7/03(c)
nazwa obwodu	rozłącznik	ochronnik		OŚWIETLANIEM	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Opis odbiornika	mocy	przebieg		TB0.7/01										
		kl. B+C												
typ przewodu	ist.	ist.		YDY2x1,0mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm
moc obwodu [kW]	--	--		--	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW

UWAGI:

- 1) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY PROD. EATON
- 2) OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ SAMOCHYNNNE WYL. ZASILANIA
- 3) UKŁAD SIECI TN–C

UKŁAD SIECI TN–C
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ
SAMOCZYNNNE WYL. ZASILANIA

<div><div>ARCHICE</div><div>ul. Garncarska 5; 70–377 Szczecin</div><div>Tel. 91 / 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu</div></div>		Inwestor: Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo	
Projektant: mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0218/POOE/11		Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2	
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Piątkowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0125/PWOE/11		Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo	
Opracowali: inż. Rafał Hyćko		Stadium: Projekt Budowlany z elemntami wykonawczego	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy		Licencja ArchiCAD: Tytuł rysunku: SCHEMAT TB0.7 1/2	
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża: INST. ELEKTRYCZNE	Nr Rys.: IE12
		Data: marzec 2016	Skala Rys.: 1:100