


modernizowana rozdź. TB0.5-a

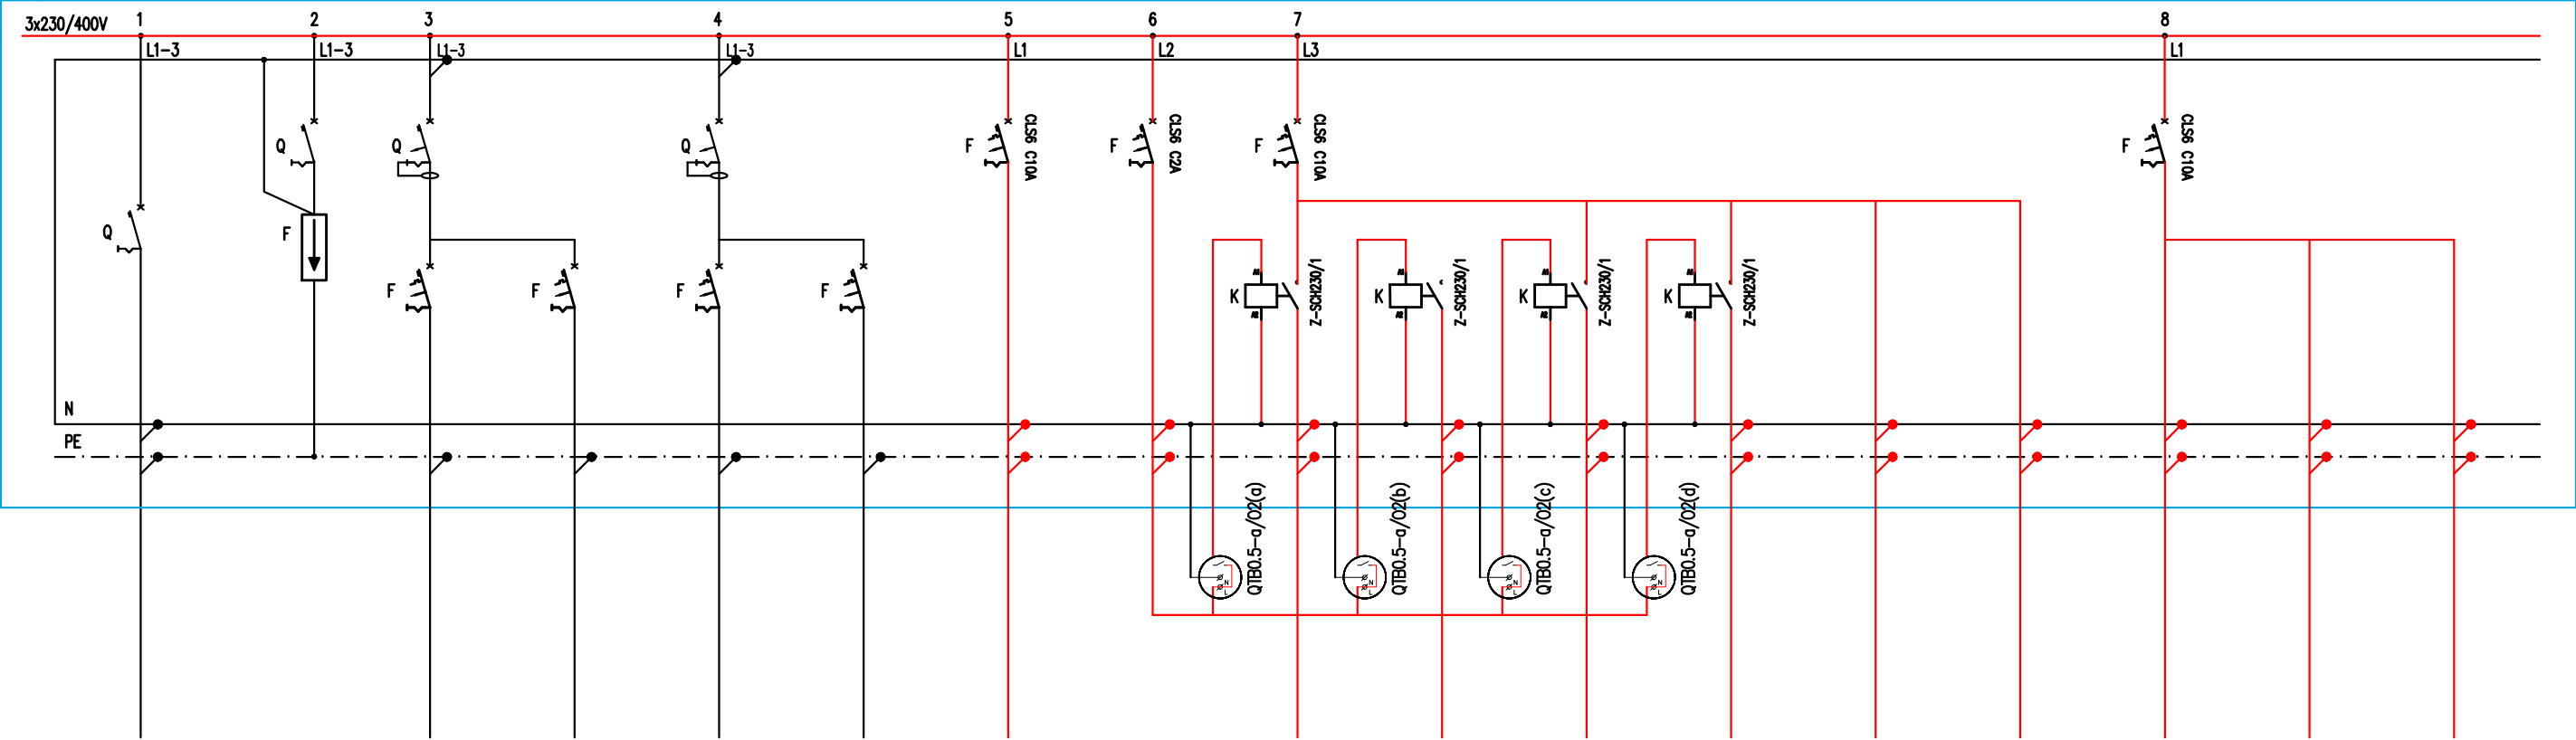

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nr obwodu | --- | --- | IST. OBWODY GNIAZD 230V/400V | TB0.5-a/01 | STEROWANIE | TB0.5-a/02(a) | TB0.5-a/02(b) | TB0.5-a/02(c) | TB0.5-a/02(d) | TB0.5-a/02(e) | TB0.5-a/02(f) | TB0.5-a/03(a) | TB0.5-a/03(b) | TB0.5-a/03(c) |
| nazwa obwodu | rozłącznik | ochronnik | | oświetlenie | OŚWIETLENIEM | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie |
| Opis odbiornika | mocy | przebieg | | | TB0.5-a/02 | | | | | | | | | |
| | | kl. B+C | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| typ przewodu | ist. | ist. | | YDY3x1,5mm | YDY2x1,0mm | YDY3x1,5mm | YDY3x1,5mm | YDY3x1,5mm | YDY3x1,5mm | YDY3x1,5mm | YDY3x1,5mm | YDY3x1,5mm | YDY3x1,5mm | YDY3x1,5mm |
| moc obwodu [kW] | --- | --- | | ~0,1kW | --- | ~0,1kW | ~0,1kW | ~0,1kW | ~0,1kW | ~0,1kW | ~0,1kW | ~0,1kW | ~0,1kW | ~0,1kW |

UWAGI:

- 1) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY PROD. EATON
- 2) OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC SAMOCHYNNNE WYL. ZASILANIA
- 3) UKŁAD SIECI TN-C

UKŁAD SIECI TN-C

OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC

SAMOCZYNNNE WYL. ZASILANIA

| | | | |
|--|--|--|------------------------|
| <div>ARCHICE</div> <div>ul. Garniearska 5; 70-377 Szczecin</div> <div>Tel. 91 / 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu</div> | | Inwestor: Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo | |
| Projektant: mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0218/POOE/11 | | Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 | |
| Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Piątkowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0125/PWOE/11 | | Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo | |
| Opracowali: inż. Rafał Hyćko | | Stadium: Projekt Budowlany z elemntami wykonawczego | |
| Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy | | Licencja ArchiCAD: Tytuł rysunku: SCHEMAT TB0.5-a | |
| Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze. | | Branża: INST. ELEKTRYCZNE | Nr Rys.: IE8 |
| | | Data: marzec 2016 | Skala Rys.: 1:100 |