

## LEGENDA


- projektowana instalacja c.o. z rur miedzianych łączonych lutem miękkim

- projektowana instalacja wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych prowadzona po wierzchu ścian

- projektowana instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur PP systemu B0R prowadzona w bruzdzie ściennym lub po wierzchu ścian a także w przestrzeni między przegrodami a obudową z płyt GK

- |         |      |   |
|---------|------|---|
| W.z. 20 | d    | także w przesłanym między przegrodami d obudowę z płyt GK |
| W.c. 20 | rury | w zimnej PP PN 16   |
| Cyl. 20 |      | 20 – 20x2,8   |
|         |      | 25 – 25x3,5   |
|         |      | 32 – 32x4,5   |

- |   |             |
|---|-------------|
| rura wody ciepłej i cyrkulacji PP PN 20 | 20 - 20x3,4 |
|   | 25 - 25x4,2 |
|   | 32 - 32x5,4 |




UWAGI:

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane przewodów instalacji wody należy wykonać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych

ŚREDNICA PODEJŚCIA POD POJEDYŃCZY PRZYBÓR

woda zimna	20x2,8
woda ciepła	20x3,4

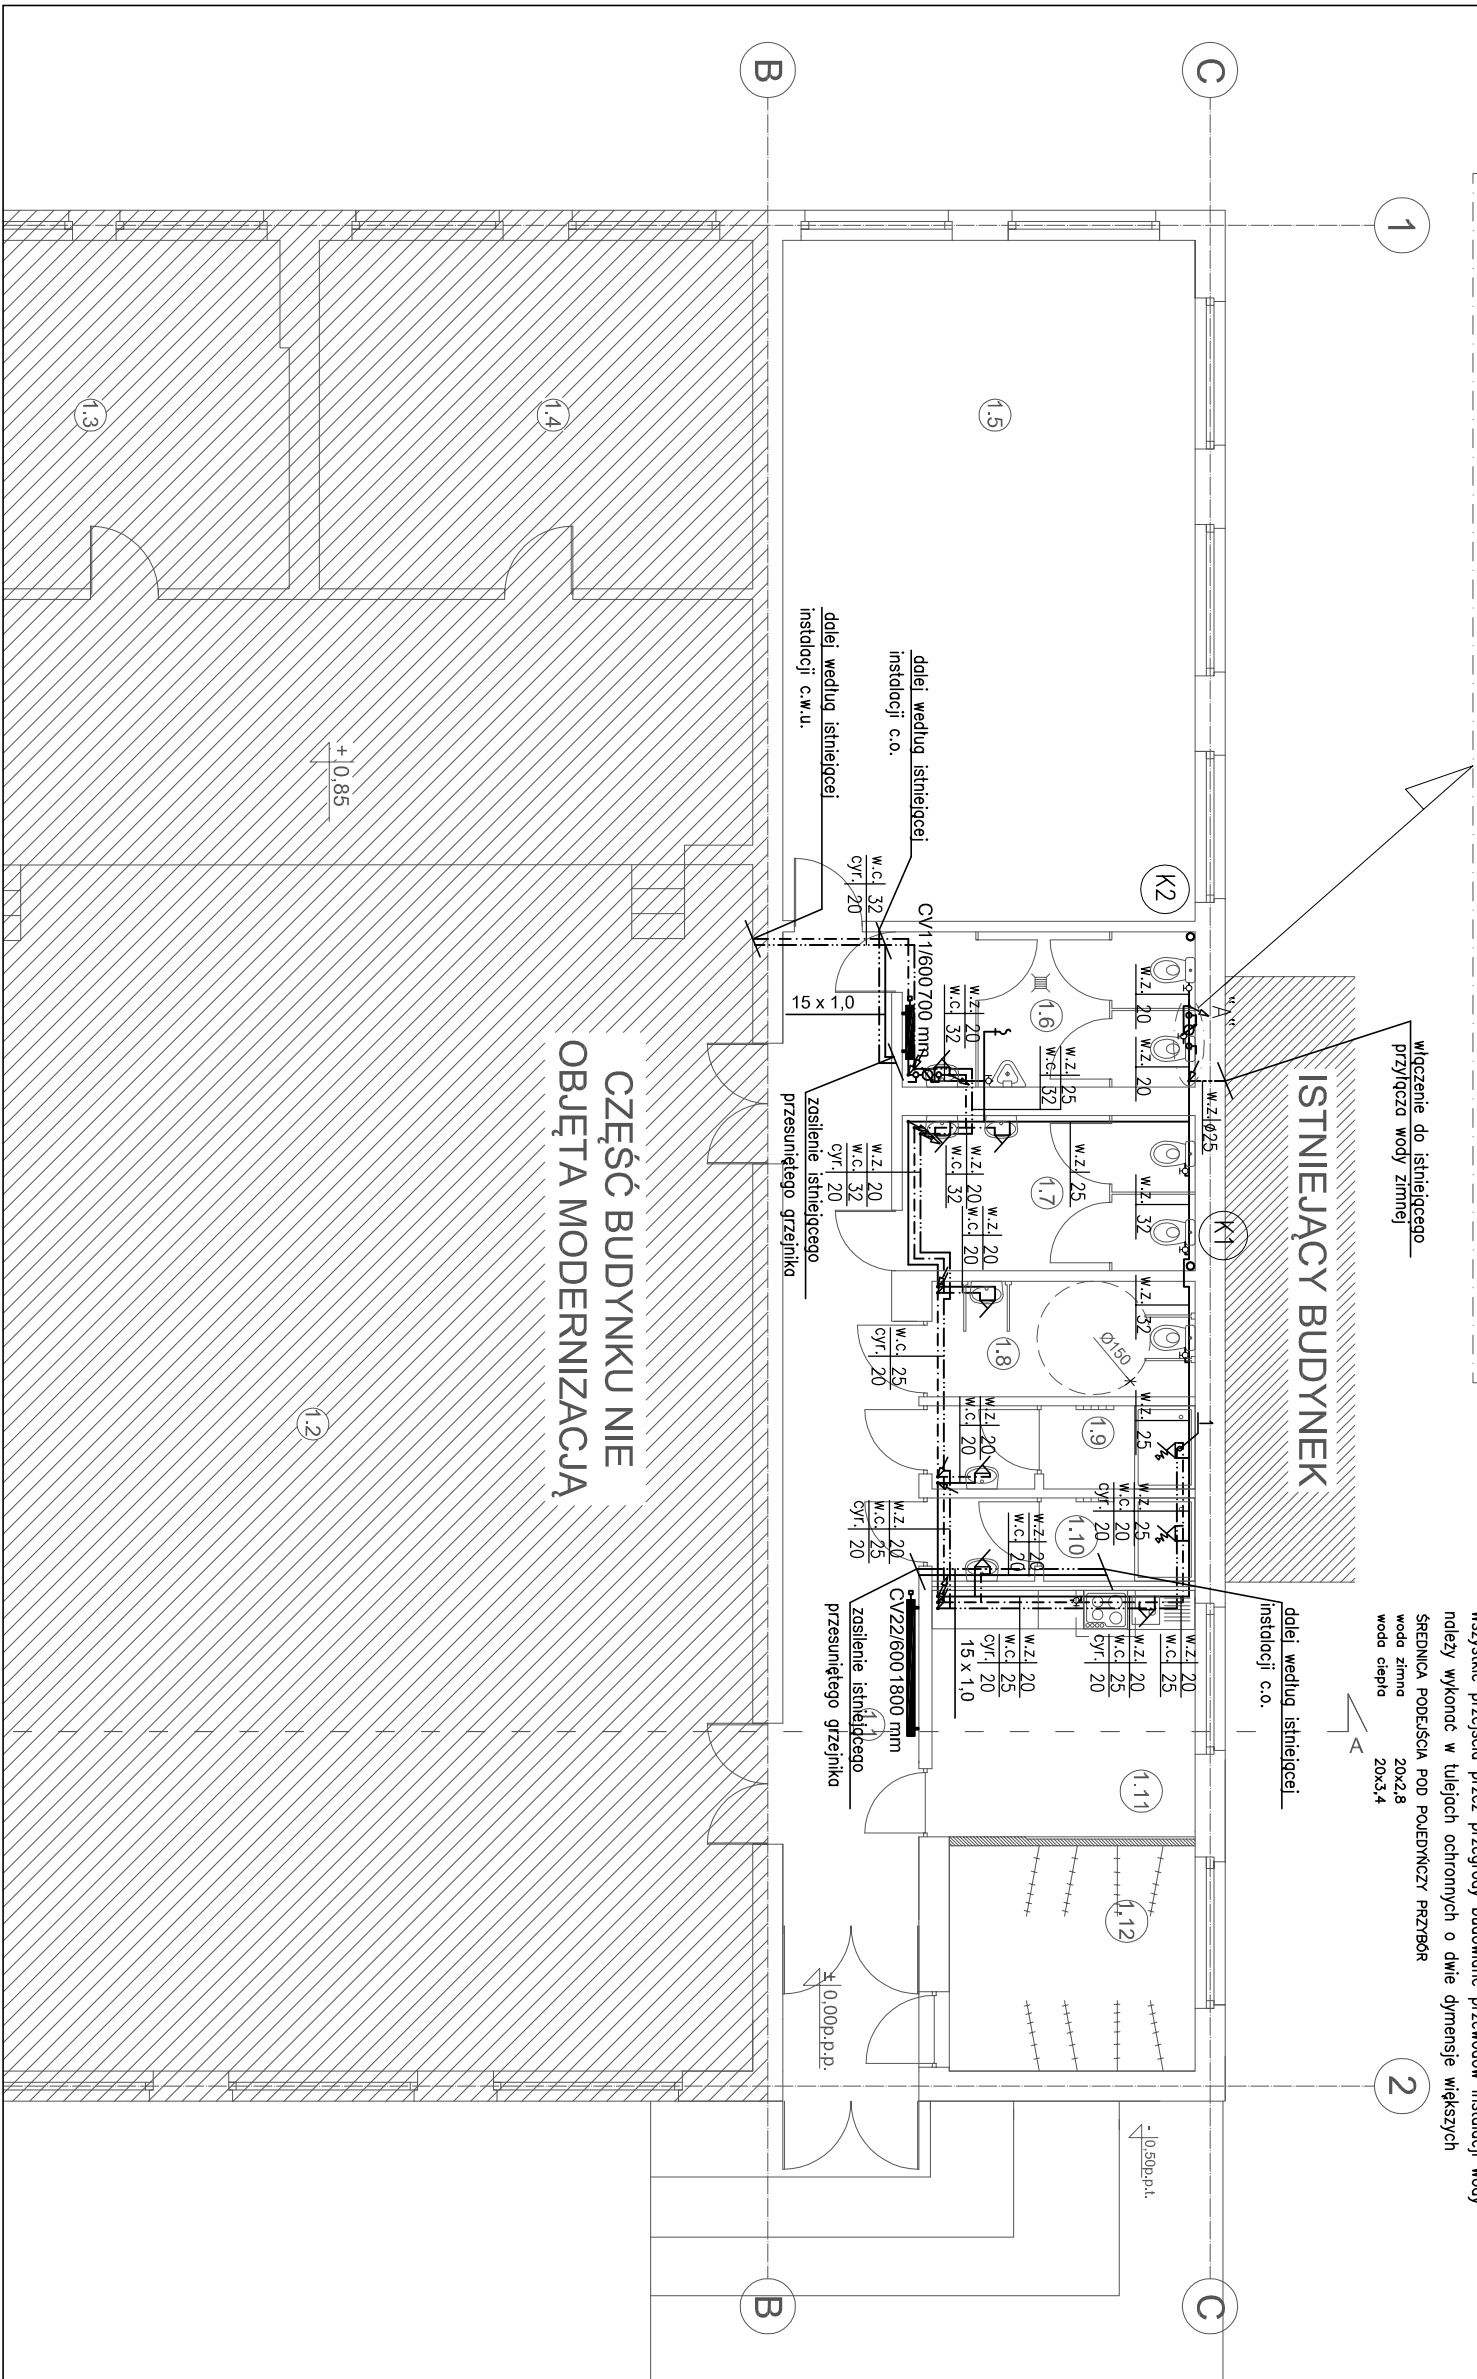

1.1	KORYTARZ
1.2	SALA
1.3	POM.ORKESTRY
1.4	POKOJ
1.5	POM.ORGANIZACYJNE
1.6	WC MĘSKIE
1.7	WC DAME
1.8	WC DLA NIEPEŁNOSP.
1.9	PRYSZNIC
1.10	PRYSZNIC
1.11	KUCHNIA
1.12	SZATNIA

<div> <div>PROJEKT BUDOWLANY</div> <div>SANITARNA</div> </div>		<div>BRANŻA:</div>
<div>DATA: grudzień 2016</div> <div>SKALA: 1:100</div> <div>NR RTG: S1</div>		<div> <div> <div>INWESTYTOR/ADRES</div> <div> <div> <div>INWESTYCJA: ADRES:</div> <div> <div>SANITARNO-SOCJALNEGO W ŚWIECIEŁU PRZY OSP W</div> <div>REMONT I MODERNIZACJA ZESPOLU</div> <div>GOLCZEWO</div> <div>DZ. NR 33 - OBRĘB 4</div> <div>UL. NIEPODLEGŁOŚCI</div> <div>72-410 GOLCZEWO</div> </div> </div> </div> </div> </div>
<div> <div>TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU</div> <div>MEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI ORAZ FRAGMENT INSTALACJI C.O.</div> </div>		<div> <div>UMOWA NR: 79/2016</div> <div>NR PRZ. PROJ.: PODPIS:</div> </div>
<div> <div>PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Katarzyna Słomka</div> <div>PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Miłobęd Heleniak</div> <div>OPRACOWAŁ: mgr inż. Monika Kierszyn</div> </div>		<div> <div>ZAPISZCZYNOSI 7</div> <div>165/SZ/02</div> </div>