



Studnia rewizyjna Ø1200 SCHEMAT

Przekrój A-A

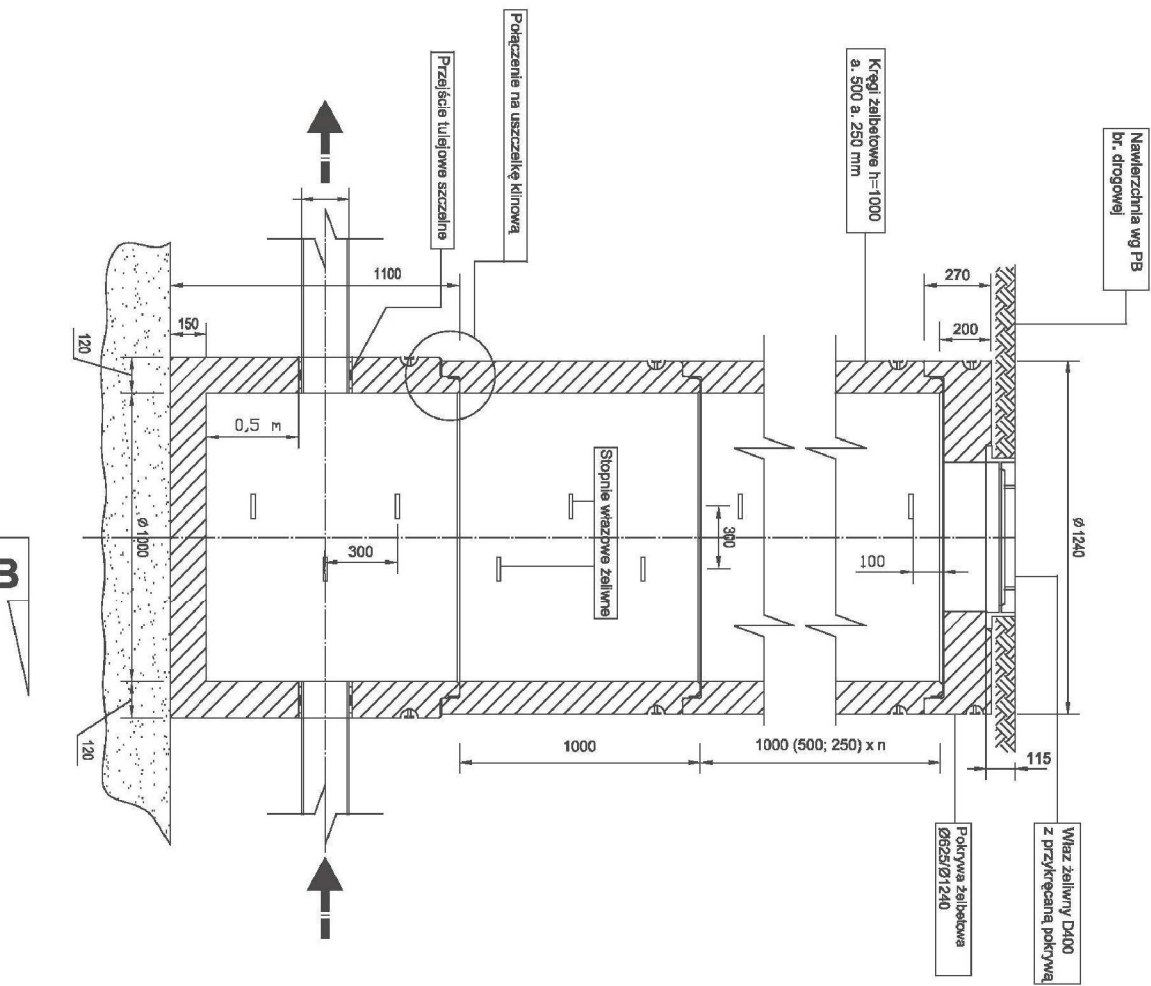

Przekrój B-B

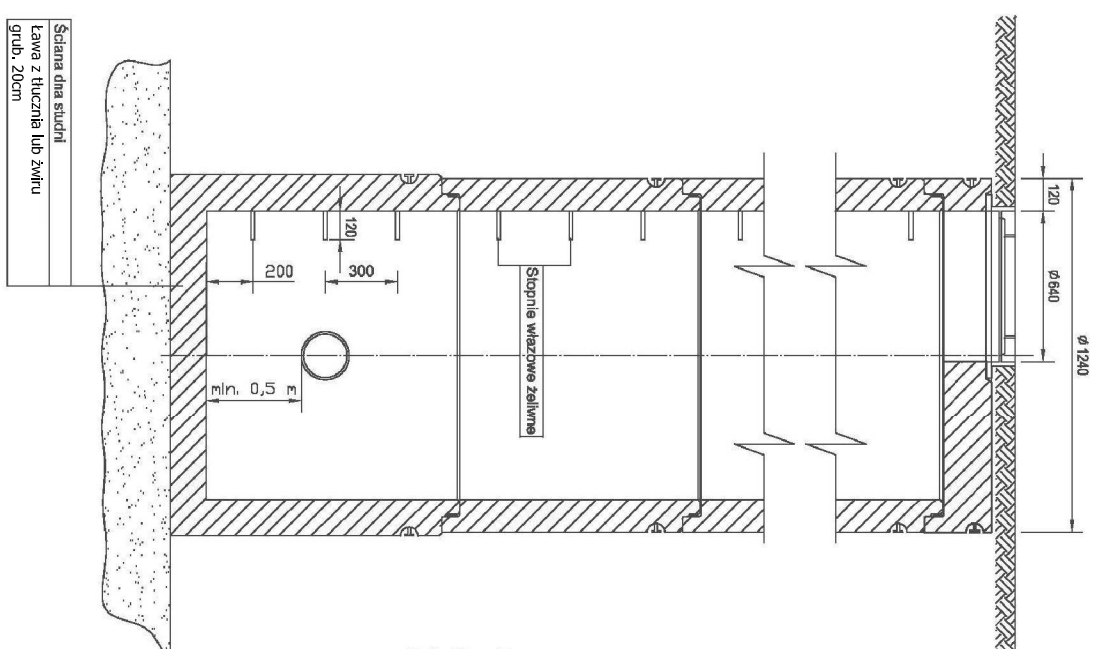

Uwaga:
 Ściany studni izolować od zewnątrz
dwoma warstwami emulsji asfaltowej na
zimno Abizdem P-S

